

## OZNÁMENÍ

Oznamujeme všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci Obora, že v termínu

**červen/2023 – září/2023**

bude v této oblasti prováděna

**stavba, která řeší připojení nového odběrného místa  
3x25A na p.č. 556, dle projektu vypracovaného firmou  
OMEXOM GA Energo s.r.o..**

Montáž bude provádět firma OMEXOM GA Energo, s.r.o.,  
Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec,  
tel.: 373303184, fax.: 377542385.

IČO: 49196812 DIČ: CZ-49196812

Společnost je zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd.C a vl.4355

Oznámení je v souladu se zákonem č.458/2000Sb., novelizován z.č.670/2004.

Případná majetková újma na nemovitostech a porostech bude nahrazena dle téhož zákona.

*KUŘEKTIVNĚ DNE: 5.6.2023*

*SEJHUTO DNE:*

*[Signature]*  
**OMEXOM GA Energo s.r.o.**  
Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň  
IČ: 49196812 • DIČ: CZ49196812  
Tel.: 373 303 111 141

**Technická řešení**


Stavba je si připraveni nízkého účinného místa 3x25A na p.č. 552/18. Stávající labele vedení AVPC-1 3x170+70 bude před a.č. 555 odkopáno zasmekováno do nové pojizbové skříně 5.02. XXZ (65100KNE-IP-C) umístěné 5035 a 5051. Jeden konec kabelu bude zaveden přímo do pojizbové skříně, druhý konec do skříně 5051 a poté přes pojizbovou skříně spojky SSL.

Katodové vedení bude uloženo ve vertikální trávě v minimální hloubce 0,7 m. Číslo evidenčního celku NN 507463.0001.

**Porodníky:**  
Napětí: 110V, 3 x 400/230V, 50 Hz, TN-C. Odvěna před úrazem elektrickým proudem automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000.4.41 (v aktuální verzi) a PPF 33 0000.1 (v aktuální verzi).

**Ochranné pásmo:**  
Ochranné pásmo podzemního vedení elektrického vedení do 110 kV dle Energetického zákona 456/2009 Sb. č. 314/2009, §48 Ochranné pásmo 10m, 1m pro obou stranách napájecí kabelu.

Bude respektována min. vzdálenost od stávajících objektů a zařízení infrastruktury dle ČSN 73 0005. Zároveň při pozemní a nadzemní infrastruktury je možné upravit, pokud ušetří polohy nového vedení. Při provedení prací je třeba dodržet podmínky stanovené jednotlivých správců stávajících podzemních zařízení. Znovu je třeba ověřit stávající podzemní zařízení.

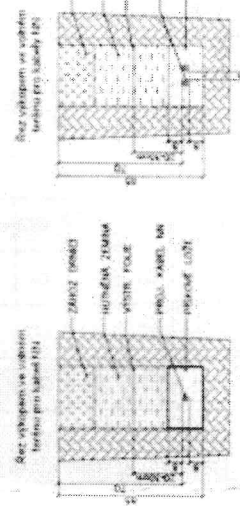

- Legenda:**
- Stávající zařízení ČEZ NN:
    - rozměr: vedení
    - uzemnění
    - číslový odpínač
    - betonový sloup
    - transformační stanice VN/NN
  - Stávající síť:
    - vodovod
    - spojka
  - Montáž zařízení ČEZ NN:
    - rozměr: vedení
    - pojistková skřín
    - spojka
  - Ostatné značky:
    - síň
    - výhledy, výstupy
    - ploty
    - hraný budov
    - lampa VO
    - hranice NN staru
    - slůžky
    - číslo NN staru

Vypracoval: Václav Droňal Projednával: Ing. Karel Křížáček Schválil: Ing. Karel Křížáček	Město: Obora, PS, č.parc. 556, KNN číslo stavby: IV-12-0021146	Subjekt: C.2
OMEXOM OMEXOM GA Energo s.r.o. Na Stehách 1359B 62-203 00 Pápa - Blatce tel: +420 373 303 111	Číslo zakázky: P6822561.68 Registrační číslo: DPS Datum: 04/2023 Formát: 1 x A3 Měřítko: 1:500 Akční číslo: GA-P6822561.68-C.2	
Inženýr: ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/8 405 02 Dačice IV Koordináční situáční výkres k.ú. Obora u Kaznějova		